
ESCLARECIMENTO DAE VG PE 019.2021

2 mensagens

Licitação - CMT Quimica <licitacao@cmtquimica.com.br>
Para: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Cc: Jacqueline Vendas <vendas01@cmtquimica.com.br>

7 de outubro de 2021 14:41


PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2021 –

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de produto químico: Cloreto Férrico líquido ($FeCl_3$) 40%, Hipoclorito de Sódio 12%, Soda Caustica líquida 50%, Ácido Cítrico a 50% e Fluossilício a 20%, para atender a demanda do Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande – MT.


Boa tarde prezados.

Em visita técnica in loco na estação de tratamento ETA/Cristo Rei, foi constatado que o local de armazenagem do produtos abaixo:


No **LOTE 02 hipoclorito de Sódio**, conforme imagem abaixo, o tanque de armazenamento acondiciona apenas 16.000 (dezesseis) mil litros.

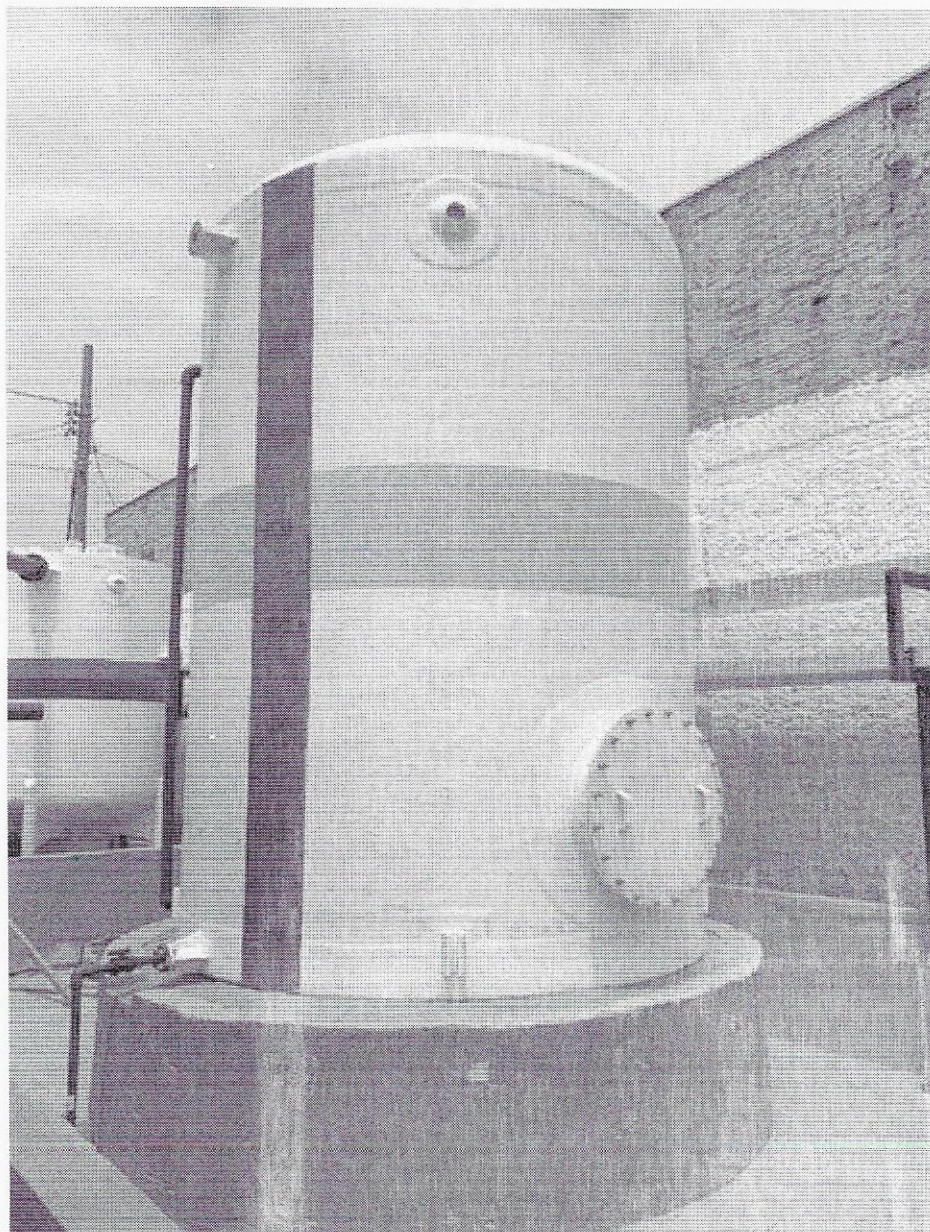

E no **LOTE 01 do produto cloreto férrico**, conforme foto abaixo, o tanque possui a capacidade de apenas 06 (seis) mil litros.

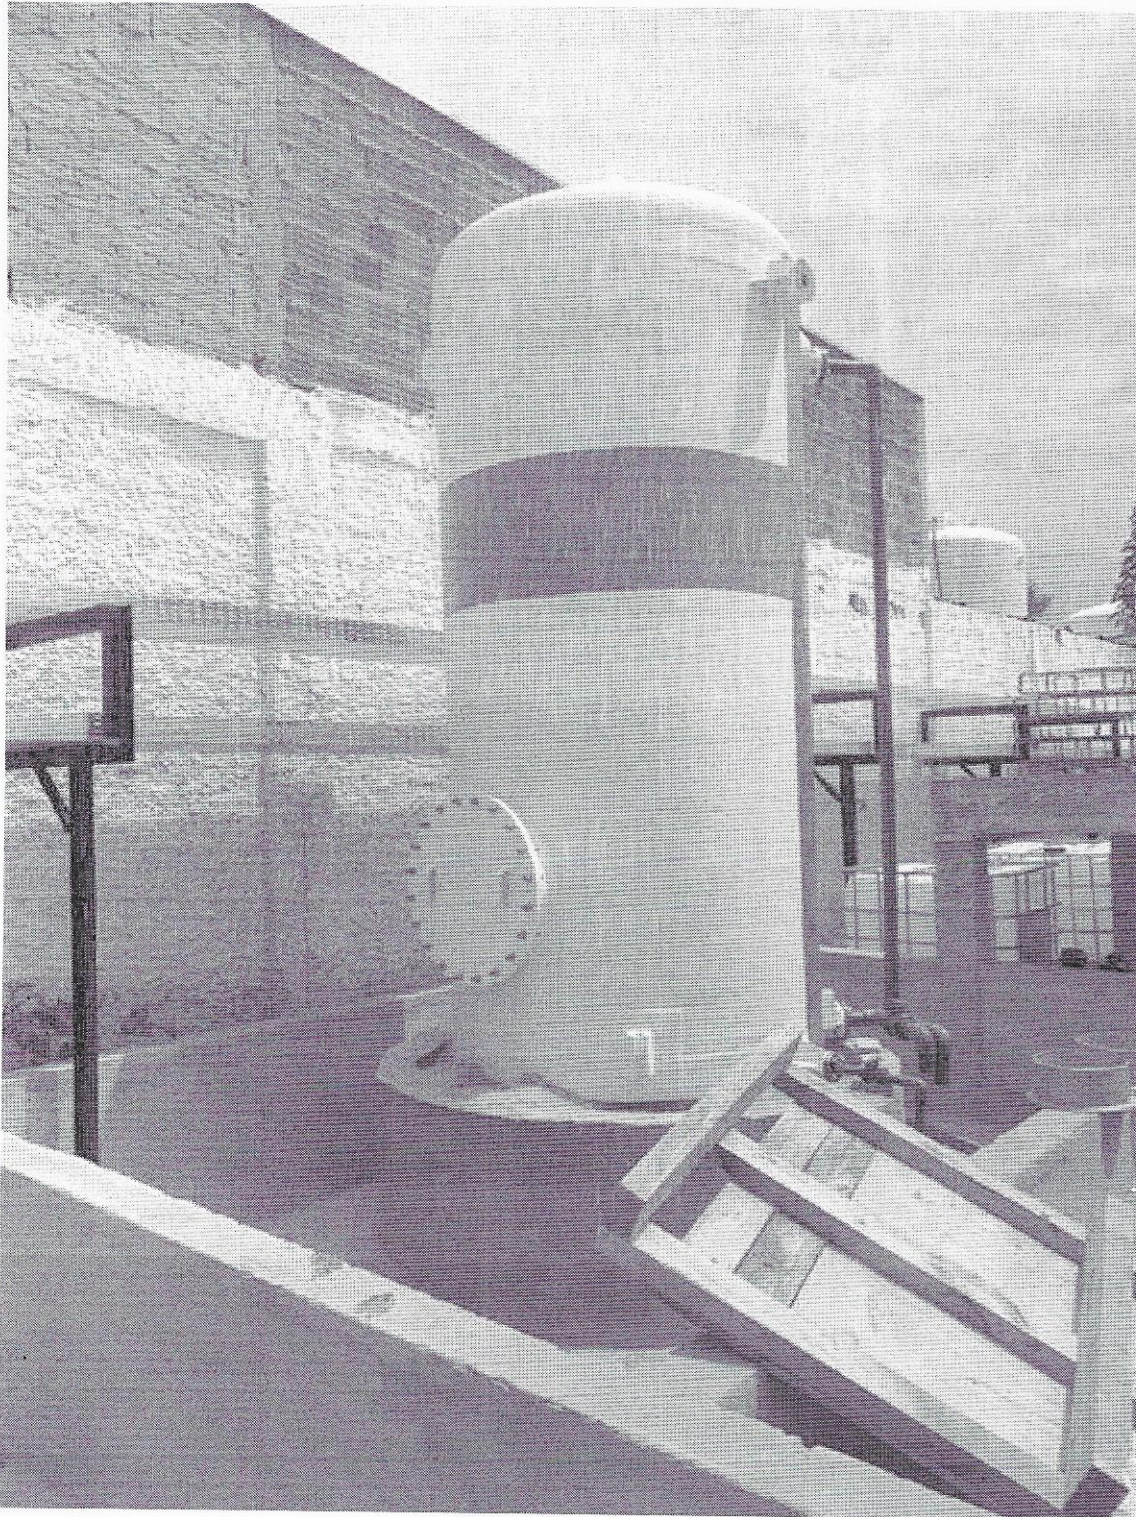

E para os demais produtos fora constatado baias de contenção com pouco espaço para armazenamento de no máximo 1.000 (mil) litros, em vista desse fato, o produto deverá entregue em pequenas quantidades.

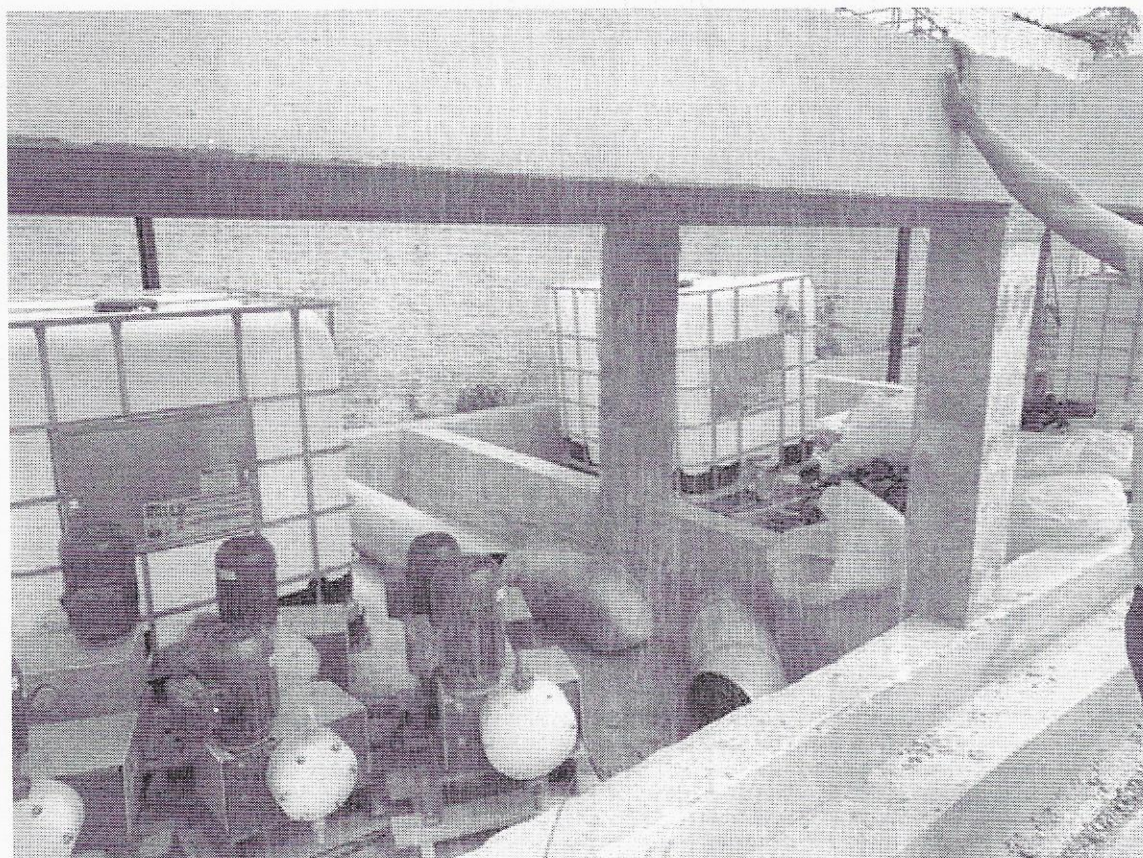

Desta forma, a fim de esclarecer, uma vez que, o edital menciona no termo de referência que o pedido de entrega será feito na forma mensal.

Gostaríamos de saber qual será a quantidade estimada a ser feita por entrega?

Outrossim, poderá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica tanto da Matriz quanto da Filial, mesmo que a licitante seja a matriz?

Atenciosamente,

--



licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: Licitação - CMT Química <licitacao@cmtquimica.com.br>

13 de outubro de 2021 08:18

Bom dia,

Com relação a pergunta: **Poderá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica tanto da Matriz quanto da Filial, mesmo que a licitante seja a matriz?**
Resposta: Sim, pode apresentar tanto da matriz qto da filial.

Atenciosamente

**Licitação e Contratos
DAE/VG**

ESCLARECIMENTO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA MATRIZ E FILIAL - DAE VG

Licitação - CMT Quimica <licitacao@cmtquimica.com.br>
Para: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Cc: Jacqueline Vendas <vendas01@cmtquimica.com.br>

11 de outubro de 2021 11:17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2021 –

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de produto químico: Cloreto Férrico líquido (FeCl3) 40%, Hipoclorito de Sódio 12%, Soda Caustica líquida 50%, Ácido Cítrico a 50% e Fluossilício a 20%, para atender a demanda do Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande – MT.

Bom dia, venho por meio deste novamente, solicitar esclarecimento.

Poderá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica tanto da Matriz quanto da Filial, mesmo que a licitante seja a matriz?

Att.



CMT
INDÚSTRIA QUÍMICA
www.cmtquimica.com.br

ANNE GABRIELLE DA SILVA
Analista de Licitações

65-2193-9006 | licitacao@cmtquimica.com.br
Av. Julio D. Campos, 6969 - Jd. Dos Estados, Várzea Grande - MT

33 Anos

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:ESCLARECIMENTO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA MATRIZ E FILIAL - DAE VG

Data:Tue, 5 Oct 2021 14:06:41 -0400


De:Licitação - CMT Quimica <licitacao@cmtquimica.com.br>

Organização:Atenciosamente,

Para:licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

CC:Jacqueline Vendas <vendas01@cmtquimica.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Ci nº
194/2021
Fiscal de Contrato

DATA:
08/10/2021

DE:
CALMIRO FRANCISCO FERREIRA
Fiscal de Contrato

PARA:
IVANIR SILVA BEZERRA
Coord. de Lic. e Contratos DAE/VG.

ASSUNTO:
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 019/2021 QUIMICOS

Prezada senhora,

Em atenção a Ci nº 240/2021 (ANEXO 02), da Coord. De Licitação e Contratos, referente ao pedido de Esclarecimento da empresa INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA, que apresenta os seguintes pedidos de esclarecimento:

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL (Pregão eletrônico 19/2021):

- a) "Gostaríamos de saber qual será a quantidade estimada a ser feita por entrega?"
b) ,"Outrossim, poderá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica tanto da Matriz quanto da Filial, mesmo que a licitante seja matriz?"

DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA CONSTANTE NOS ANEXOS DA CI Nº 105/2021 GER ETA (13/08/2021), "AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO PUBLICO (MEMBRANAS)" onde apresenta todas as especificações pertinentes ao pedido de licitação de produtos químicos:

DA CONCLUSÃO:

Conclui-se dos questionamentos acima:
As Respostas

✓ **ESCLARECIMENTO "a"**

TABELA DE FREQUENCIAS DE ENTREGA (estimadas) E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM/PRODUTOS QUIMICOS. (ETA V)


Lote nº	Descrição:	Estimativa por entrega/mês: (Conforme solicitações)	Capac. de Armazenagem (litros):	Transporte/Embalagem
01	Cloreto Férrico 40%	02 entregas de 5.600kg (4.000l)	5.000	Caminhão Tanque
02	Hipoclorito de sódio 12%.	03 entregas de 15.600kg (13.000l)	15.000	Caminhão Tanque
03	Soda caustica liquida 50%	01 entrega de 3.000kg (2.000l)	3.000	Container de 1.000litros
04	Acido Cítrico a 50%	01 entrega de 5.400kg (3.600l)	4.000	Container de 1.000litros
05	Acido Fluossilicio a 20%	01 entrega de 3.120kg (2.600l)	4.000	Container de 1.000litros

Obs1: Caminhão Tanque Truck para os lotes 01 e 02 com dispositivos de descarga dos produtos;
Obs2 Container de 1000litros para os lotes 03, 04 e 05, com dispersivos de descarga dos produtos.


✓ **ESCLARECIMENTO "b"**

Sim poderá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica tanto da Matriz, quanto da Filial.

Várzea Grande, 08 de Outubro de 2021.

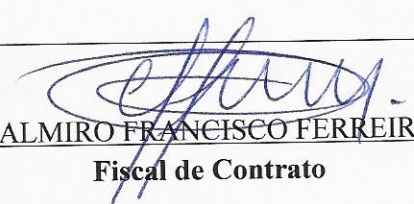
CALMIRO FRANCISCO FERREIRA
Fiscal de Contrato

Recebemos em 08/10/21


Evanilze Valde
Pregoeira - DAE/VG
Matricula nº 2.347